

МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети»
г.п. р.п. Средняя Ахтуба

Справка
в администрацию г.п. р.п.Средняя Ахтуба

от 02.10. 2024 года.

Питьевая вода, подаваемая МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» в распределительную сеть р.п. Средняя Ахтуба, по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Из 21 проб исследуемых лабораторией МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» – 21 соответствуют санитарно – гигиеническим показателям.

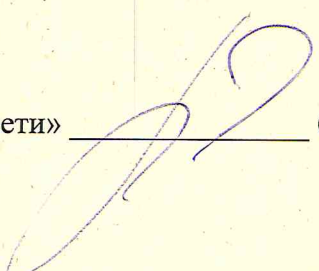
Санитарно – гигиенические исследования
август 2024г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенические нормативы	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Наименование пробы: Вода питьевая центрального водоснабжения (II подъем)

Водородный показатель pH	7,98±0,17	ед.pH	6 – 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Нитрит-анион	0,0065±0,0033	мг/дм ³	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитрат-анион	1,08±0,22	мг/дм ³	45,0	ГОСТ 33045-2014
Аммоний	0,62±0,12	мг/дм ³	5,0	ГОСТ 33045-2014
Общее железо	0,134±0,027	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	2,42±0,34	мг/дм ³	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Общая жесткость	2,86±0,43	Ж°	7-10	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	1,45±0,29	мг/дм ³	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	20	градусы	20	ГОСТ 31868-2012
Запах	1	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	1/1	балл	2/2	ГОСТ Р 57164-2016

Директор МУП
«Среднеахтубинские Тепловые сети»

 О.Ю. Полоутенко